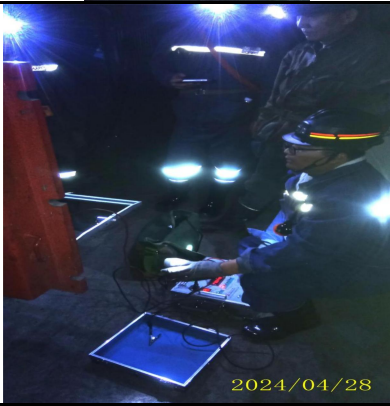


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
111	GX-B1495/20-7-24616~24626	2024. 7. 26	本次共检高压防爆开关11台，11台高压防爆开关所检项目合格。	
112	GX-B1495/20-7-24627~24630	2024. 7. 26	本次共检高压防爆开关4台，4台高压防爆开关所检项目合格。	

113	GX-B1495/20-7-24632~24846	2024. 7. 26	本次共检高压防爆开关15台，15台高压防爆开关所检项目合格。		
114	GX-B1495/20-7-24847~24858	2024. 7. 26	本次共检高压防爆开关12台，12台高压防爆开关所检项目合格。		
115	GX-B1332/21-7-24049~24084	2024. 7. 28	所检项目合格。		

116	GX-B1328/20-7-24033	2024. 7. 28	所检项目合格。	
117	GX-B1328/20-7-24034	2024. 7. 28	所检项目合格。	
118	GX-B1404/20-7-24075	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、 各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公 用电网谐波》要求。	

119	GX-B1404/20-7-24076	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
120	GX-B1404/20-7-24077	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1994 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
121	GX-B1404/20-7-24078	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1995 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

122	GX-B1404/20-7-24079	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1996 《电能质量 公用电网谐波》要求。
123	GX-B1404/20-7-24080	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1997 《电能质量 公用电网谐波》要求。
124	GX-B1404/20-7-24107	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1998 《电能质量 公用电网谐波》要求。



125	GX-B1404/20-7-24108	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1999 《电能质量 公用电网谐波》要求。
126	GX-B1404/20-7-24109	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-2000 《电能质量 公用电网谐波》要求。
127	GX-B1404/20-7-24110	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-2001 《电能质量 公用电网谐波》要求。



128	GX-B1415/22-7-24007	2024/7/29	综合判定：合格。	
129	GX-B1404/20-7-24067	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
130	GX-B1404/20-7-24068	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

131	GX-B1404/20-7-24069	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1994 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
132	GX-B1404/20-7-24070	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1995 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
133	GX-B1404/20-7-24071	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1996 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

134	GX-B1404/20-7-24072	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1997 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
135	GX-B1404/20-7-24073	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1998 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
136	GX-B1404/20-7-24074	2024/7/28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1999 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

137	GX-B1495/20-7-24695~24697	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关柜所检项目合格。	
138	GX-B1495/20-7-24698~24709	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜12台，12台高压开关柜所检项目合格。	
139	GX-B1495/20-7-24710~24718	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	

140	GX-B1495/20-7-24719~24729	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格。	
141	GX-B1495/20-7-24730	2024. 7. 28	所检项目合格。	
142	GX-B1495/20-7-24731~24732	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜2台，2台高压开关柜所检项目合格。	

143	GX-B1495/20-7-24733~24745	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜13台，13台高压开关柜所检项目合格。		 2024/5/27	
144	GX-B1495/20-7-24746~24752	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。		 2024/5/28	
145	GX-B1495/20-7-24753~24756	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜4台，4台高压开关柜所检项目合格。		 2024/5/29	

146	GX-B1495/20-7-24757~24761	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜5台，5台高压开关柜所检项目合格。	
147	GX-B1495/20-7-24762~24771	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜10台，10台高压开关柜所检项目合格。	
148	GX-B1495/20-7-24688~24694	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	

149	GX-B1495/20-7-24823~24831	2024. 7. 28	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	
150	GX-B1495/20-7-24869~24878	2024. 7. 28	本次共检高压防爆开关10台，10台高压防爆开关所检项目合格。	
151	GX-B1495/20-7-24859~24868	2024. 7. 28	本次共检高压防爆开关10台，10台高压防爆开关所检项目合格。	

152	GX-B1495/20-7-24879~24889	2024. 7. 28	本次共检高压防爆开关11台，11台高压防爆开关所检项目合格。	
153	GX-B1319/21-7-24006~24012	2024. 7. 29	本次共检高压交流断路器7台，7台所检项目合格。	
154	GX-B1319/21-7-24013~24015	2024. 7. 29	本次共检高压交流断路器3台，3台所检项目合格。	

155	GX-B1319/21-7-24016~24017	2024. 7. 29	本次共检高压交流断路器2台，2台所检项目合格。	
156	GX-B1321/20-7-24241~24243	2024. 7. 29	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。	
157	GX-B1321/20-7-24244~24253	2024. 7. 29	本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项目合格。	

158	GX-B1321/20-7-24254~24262	2024. 7. 29	本次共检电力电缆9条，9条电力电缆所检项目合格。	
-----	---------------------------	-------------	--------------------------	---